

Indice: 01146X0057

Désignation: P2BIS

Commune: CATTENOM (57)

Date fin de travaux: 06/11/1971

Lieu-dit: PUIITS 2 BIS -NOUVELLE STATION DE POMPAGE-RENOMMÉ PUIITS...

Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

Nature : PUIITS

Pompage d'essai PP 03/11/1971

X : 883.422 km

Utilisation : EAU-SERVICE-PUBLIC, AEP

Débit spécifique :

7.5 m²/h

Y : 196.17 km

Piézométrie indicative (03/11/1971)

Transmissivité :


0.0016 m²/s

Z : 148 m (coupe : 148 m)

Profondeur d'eau : 1.86 m/sol

Perméabilité :

m/s

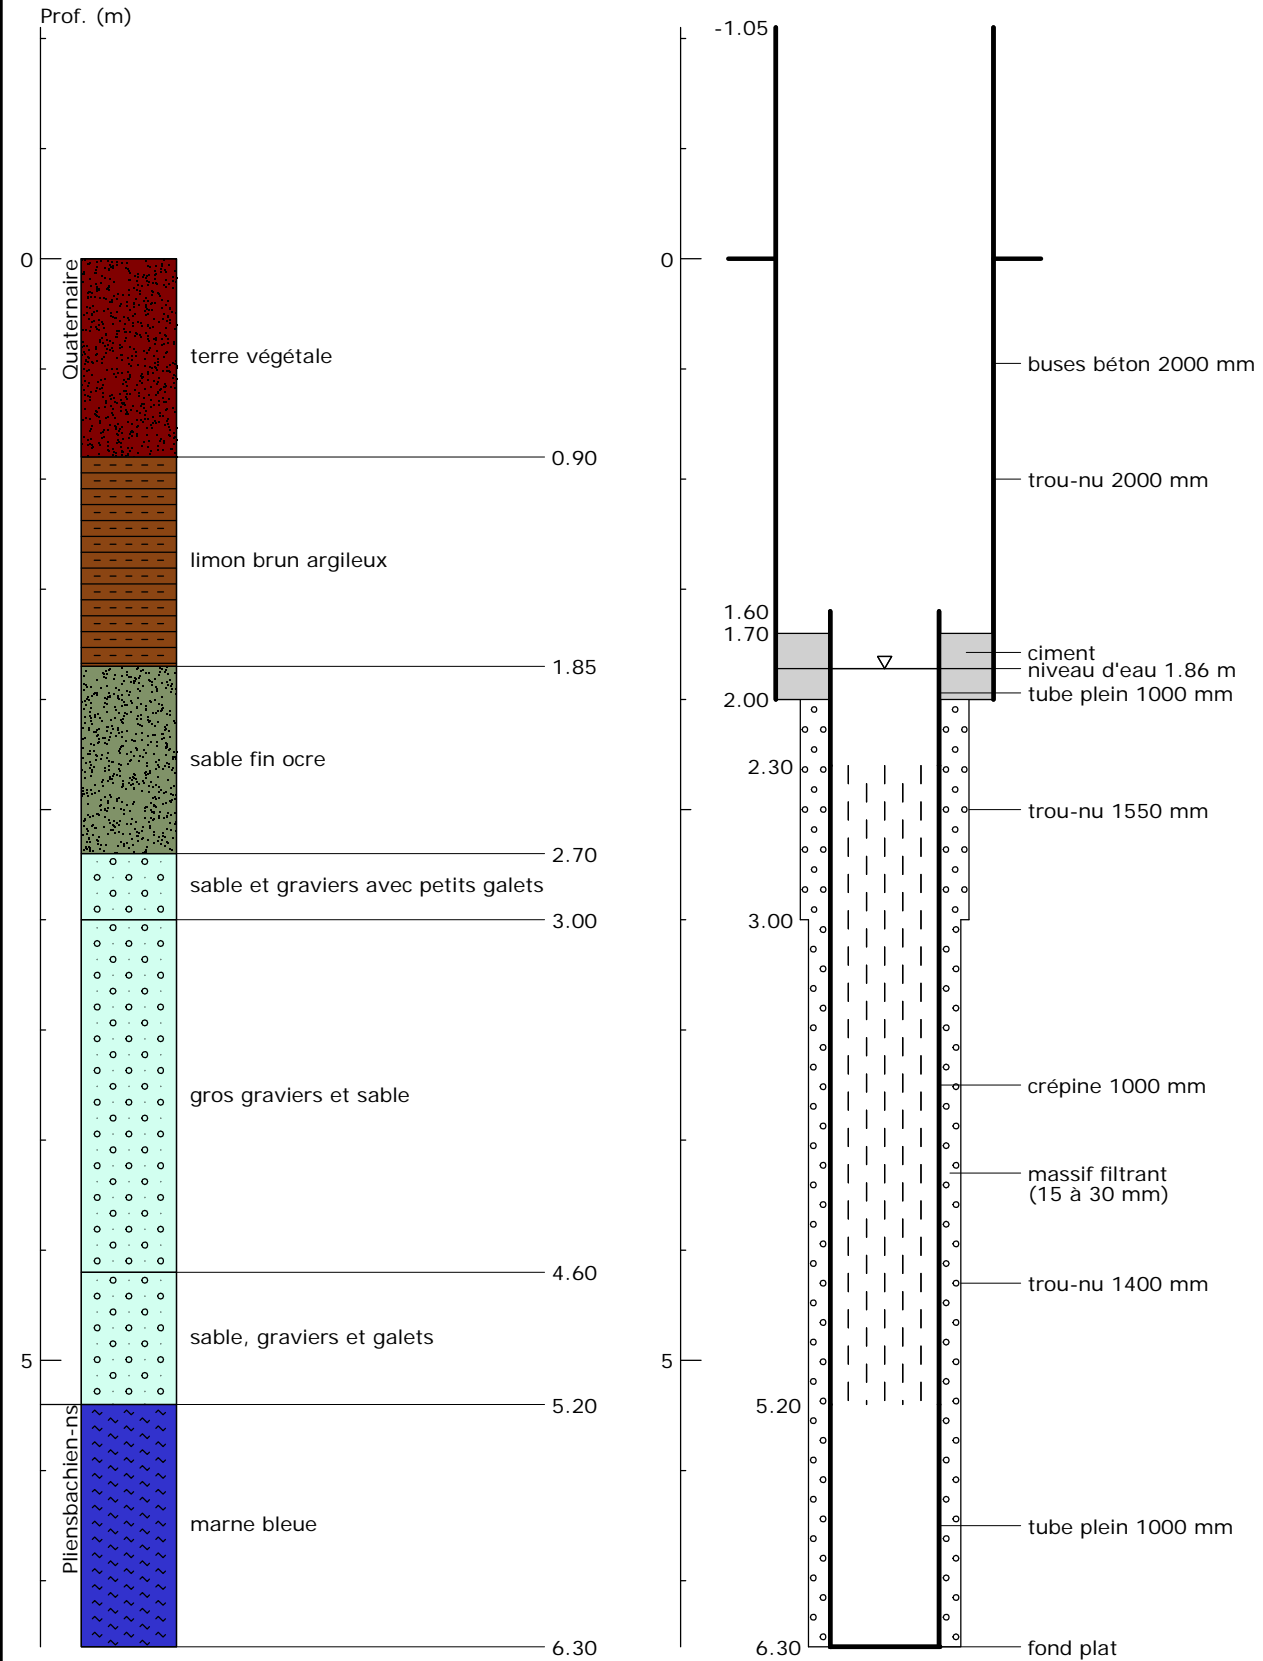

6.30



SIGES Rhin-Meuse - 29/01/2016