

Indice: 01146X0058

Désignation: P3

Commune: CATTENOM (57)

Date fin de travaux: 24/11/1971

Lieu-dit: PUIITS 3 - NOUVELLE STATION DE POMPAGE

Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

Nature : PUIITS

Pompage d'essai PLD 22/11/1971

X : 883.33 km

Utilisation : EAU-SERVICE-PUBLIC, AEP

Débit spécifique :

12 m²/h

Y : 195.96 km

Piézométrie indicative (18/11/1971)

Transmissivité :



0.0026 m²/s

Z : 149 m (coupe : 149 m)

Profondeur d'eau : 1.72 m/sol

Perméabilité :

m/s

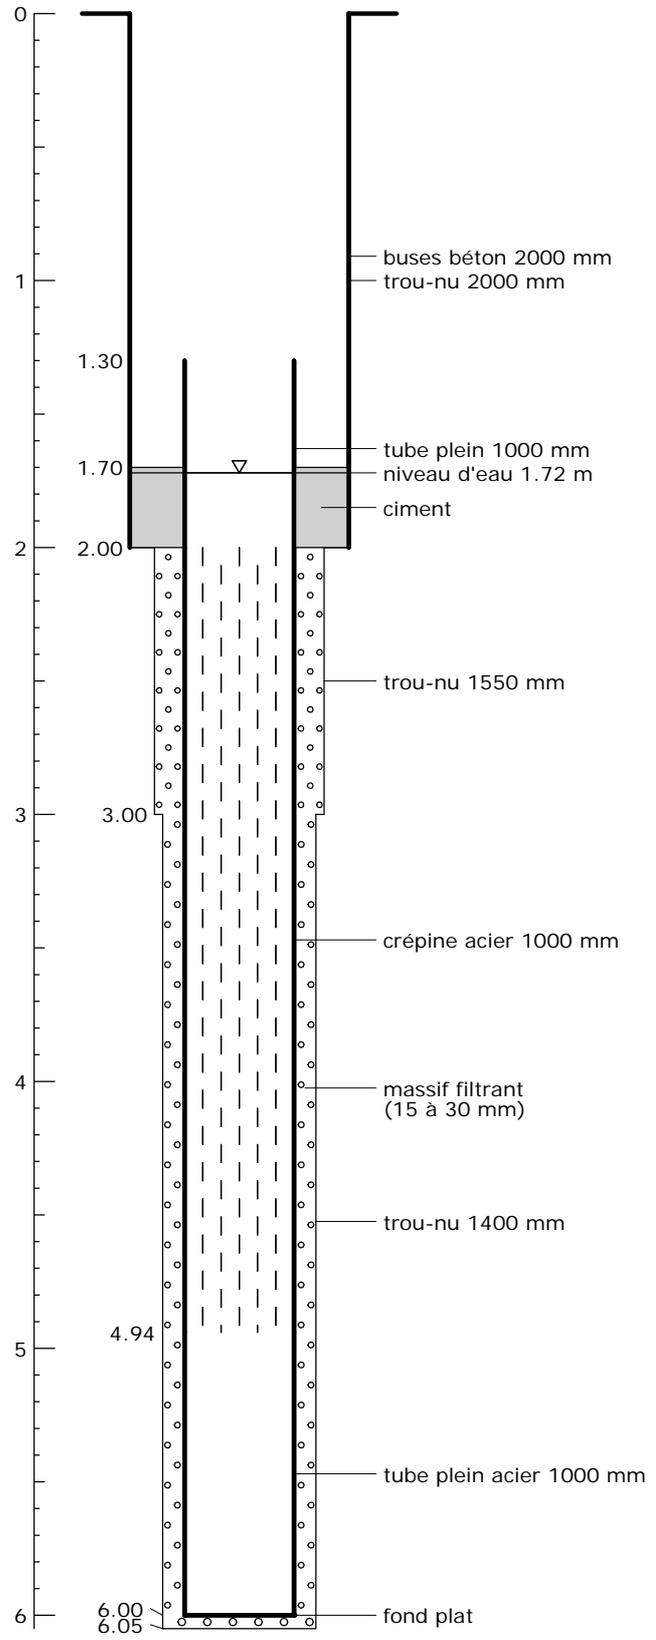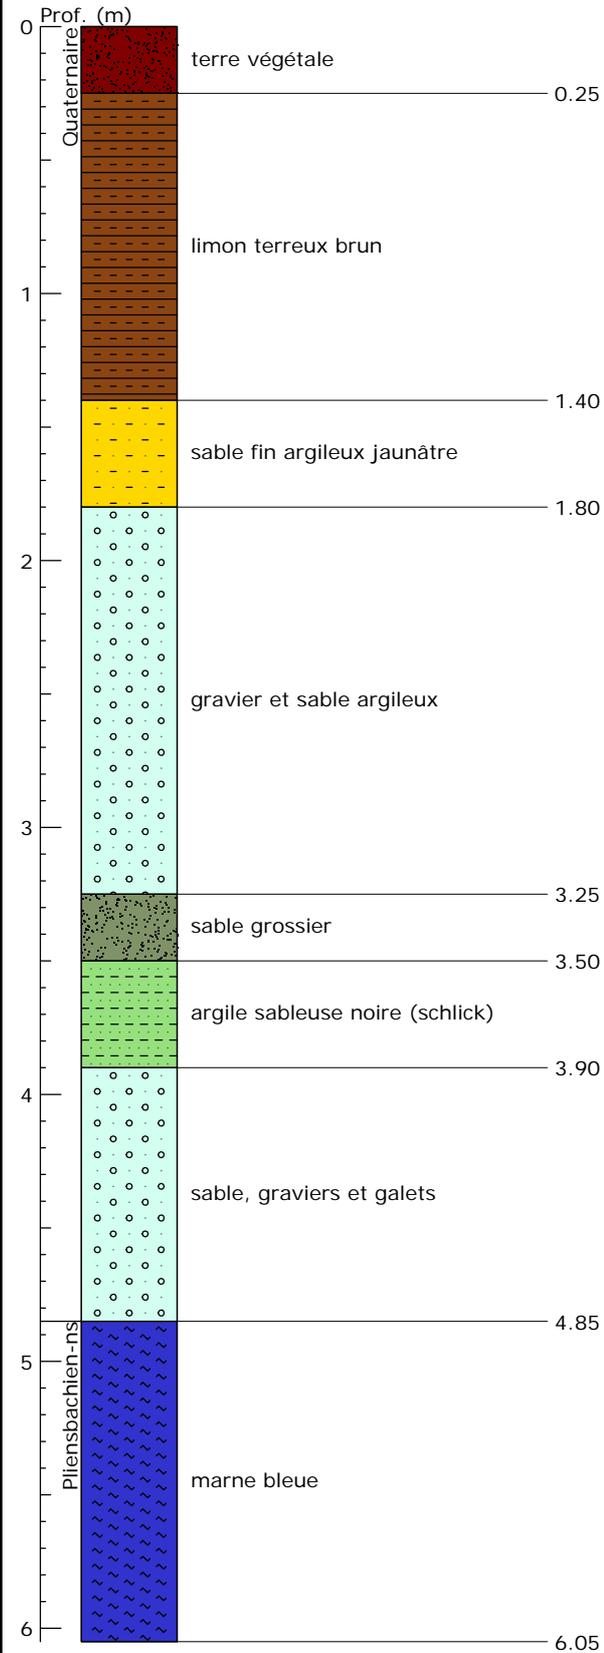

6.05