

Indice: 01146X0059

Désignation: P4

Commune: CATTENOM (57)

Date fin de travaux: 18/12/1971

Lieu-dit: PUIITS 4 - NOUVELLE STATION DE POMPAGE

Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

Nature : PUIITS

Pompage d'essai PLD 17/12/1971

X : 883.374 km

Utilisation : EAU-CHEPTEL, ANCIEN-AEP

Débit spécifique :

14 m²/h

Y : 196.06 km

Piézométrie indicative (15/12/1971)

Transmissivité :


0.004 m²/s

Z : 149 m (coupe : 149 m)

Profondeur d'eau : 2 m/sol

Perméabilité :

m/s

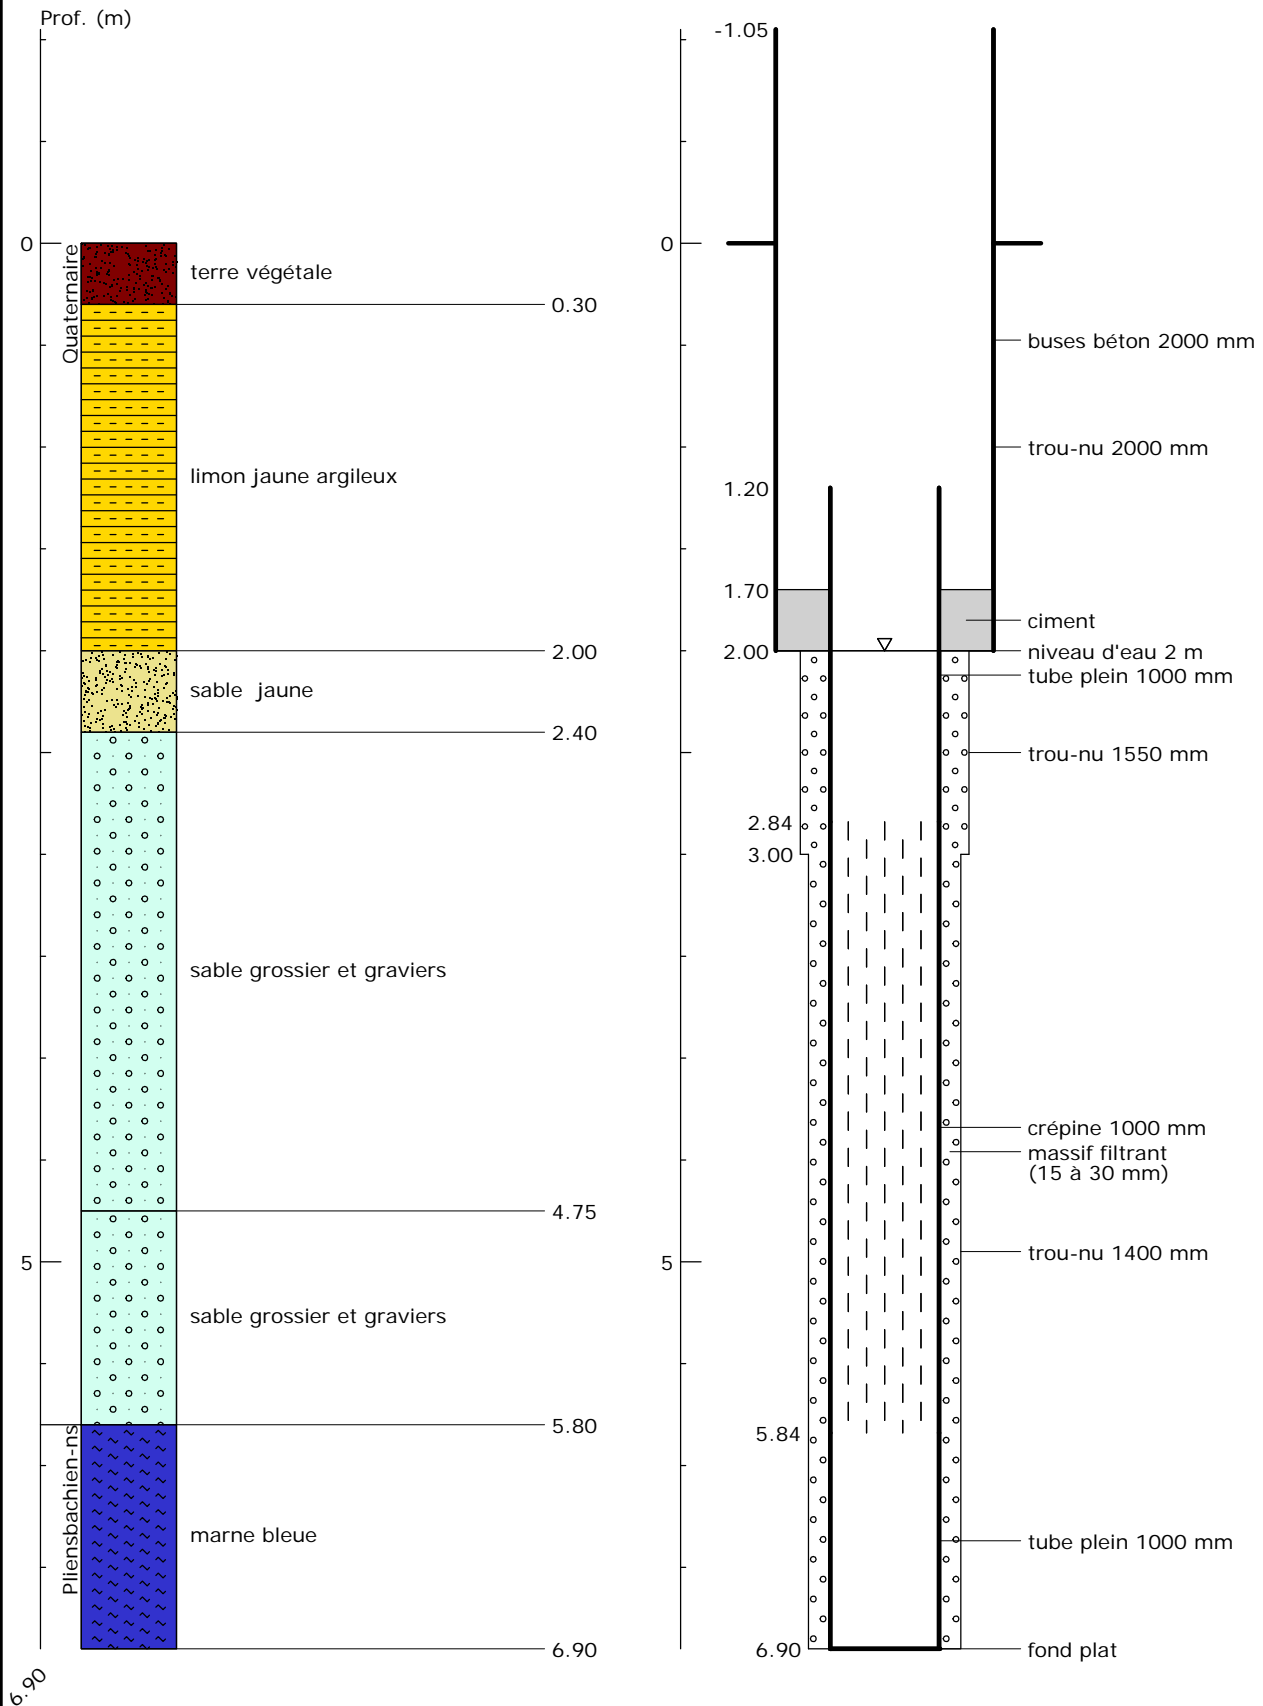

SIGES Rhin-Meuse - 02/02/2016