

Indice: 01146X0060

Désignation: P5

Commune: CATTENOM (57)

Date fin de travaux: 29/01/1972

Lieu-dit: PUIITS 5 - NOUVELLE STATION DE POMPAGE

Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

Nature : PUIITS

Pompage d'essai PP 26/01/1972

X : 883.505 km

Utilisation : EAU-SERVICE-PUBLIC, AEP

Débit spécifique :

18 m²/h

Y : 196.117 km

Piézométrie indicative (26/01/1972)

Transmissivité :


0.0037 m²/s

Z : 149 m (coupe : 149 m)

Profondeur d'eau : 2.18 m/sol

Perméabilité :

m/s

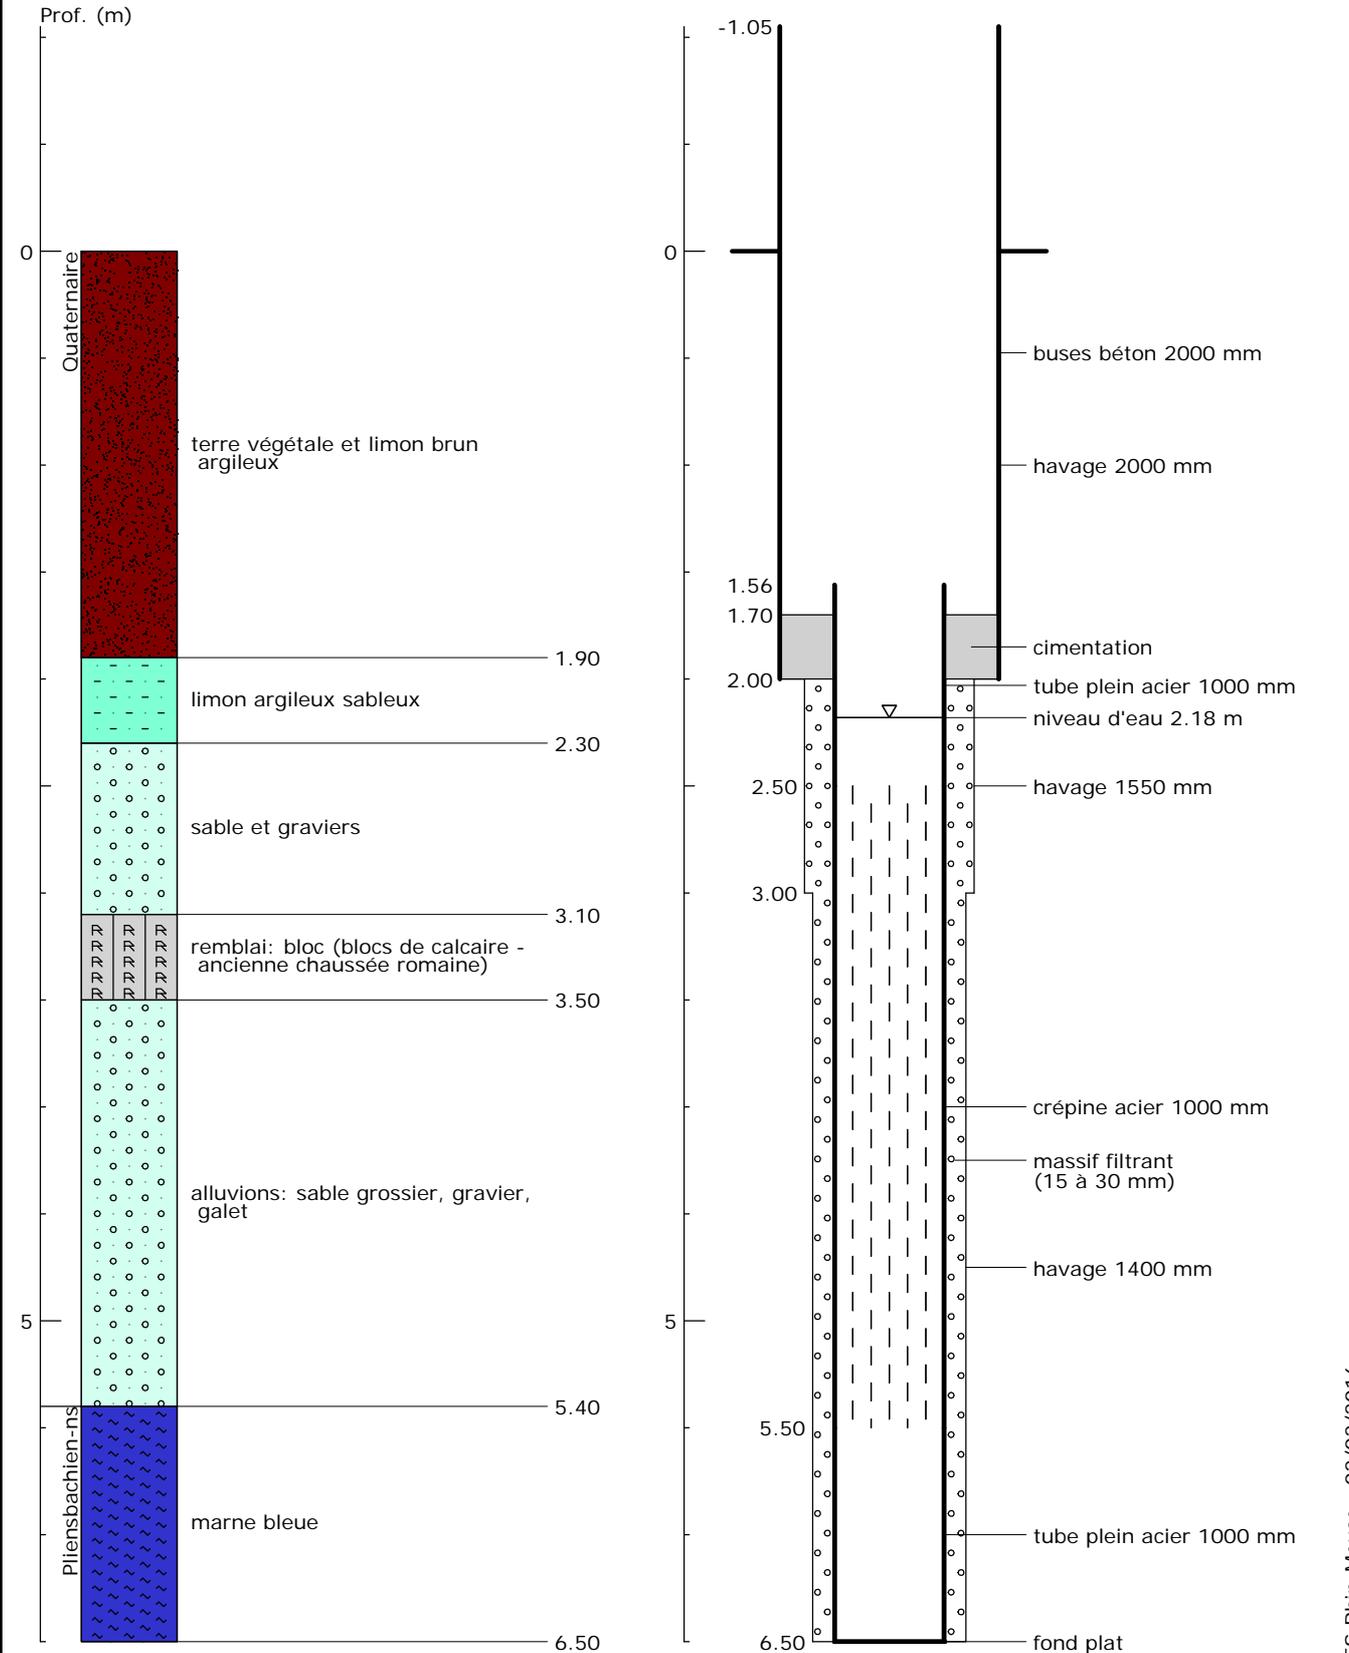

6.50



SIGES Rhin-Meuse - 02/02/2016