

Indice : 02293X0107

Désignation : F

Commune: GONDREVILLE (54)

Date fin : 01/08/1976

Lieu-dit: LIEU DIT LE CHAMPI - PUIITS COMMUNAL + TRANCHEE DRAINANTE

Localisation (Zone Lambert I)

Nature : PUIITS

Pompage d'essai PLD 06/09/1976

X : 865,78 km

Piézométrie indicative (06/09/1976)

Débit spécifique :

20,55 m<sup>3</sup>/h/m

Y : 116,22 km

Profondeur d'eau : 2,43 m


Transmissivité :

0,012 m<sup>2</sup>/s

Z : 200 m (coupe : 200 m)

Perméabilité :

m/s

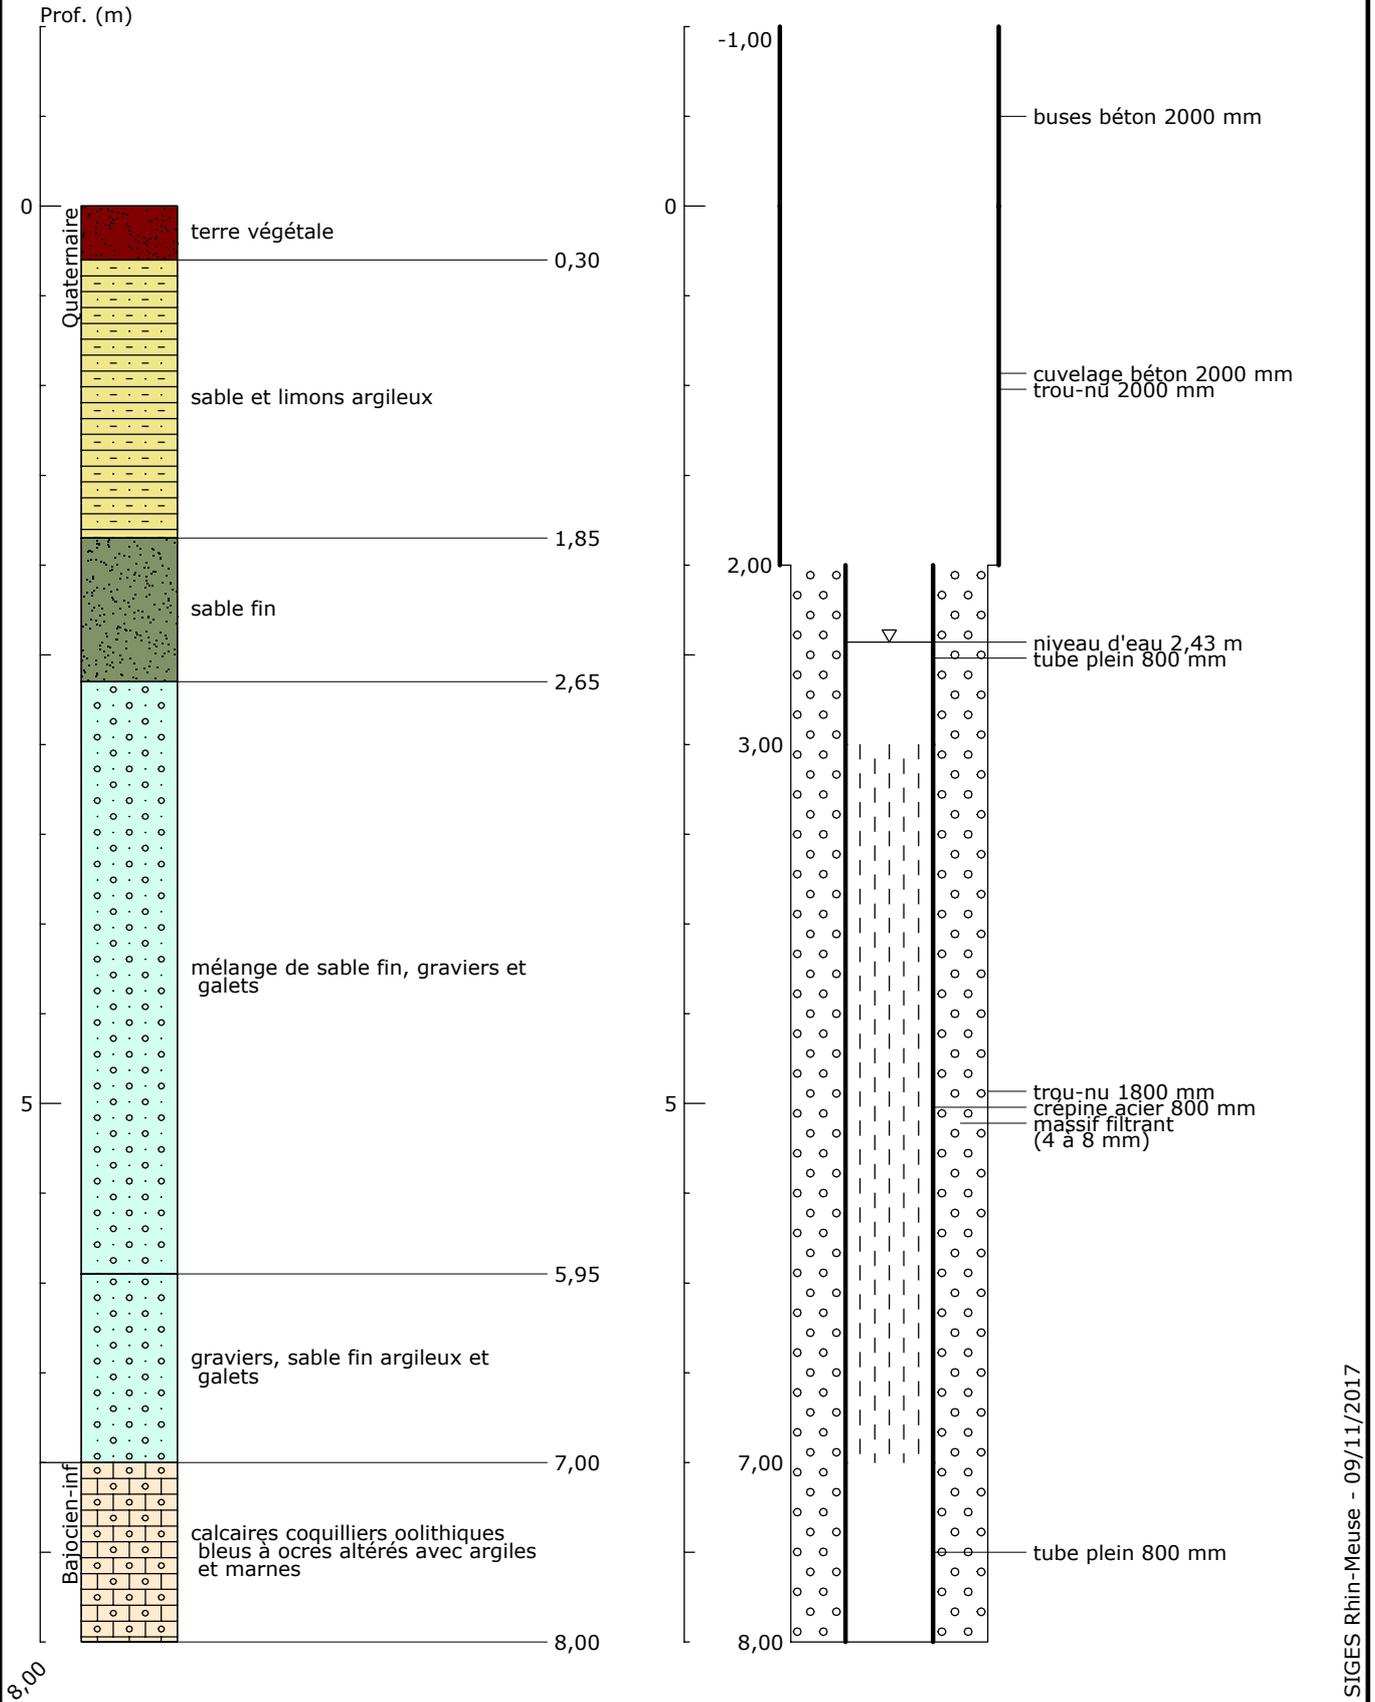

8,00

-1,00

0

0,30

1,85

2,65

5

5,95

7,00

8,00

Quaternaire

Bajocien-inf